

Thunder/ Silver/ Orion/ Excalibur/ Emelux LED/ Tunnel LED



Instrucciones de montaje

Assembly instructions / Instructions de montage

ES Se recomienda probar la luminaria de manera independiente antes de montar la instalación completa.

EN It is recommended to test the luminaire independently before mounting the complete installation.


FR Il est recommandé de tester le luminaire individuellement avant de monter l'installation complète.

Datos técnicos Technical data / Données Techniques


Tensión de alimentación Voltage & Frequency / Tension d'alimentation	220-240 V, 50-60 Hz
Tipo de lámpara Lamp type / Lampe	Módulos led Led modules
Aislamiento eléctrico Electrical insulation / Isolation électrique	Clase I / Class I / Classe I




1 A Conexión estándar 3 polos. / Standard connection 3 poles. / Norme de connexion 3 broches.

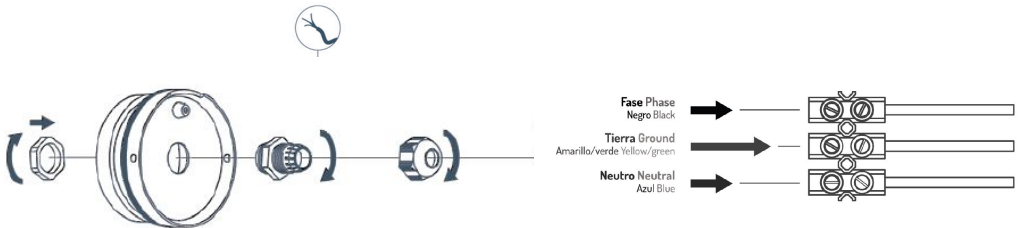

2

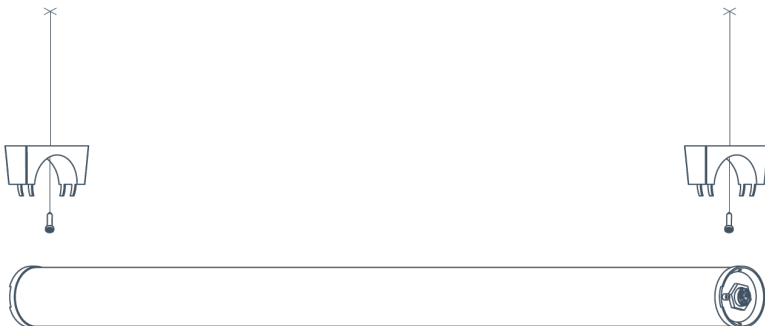

3

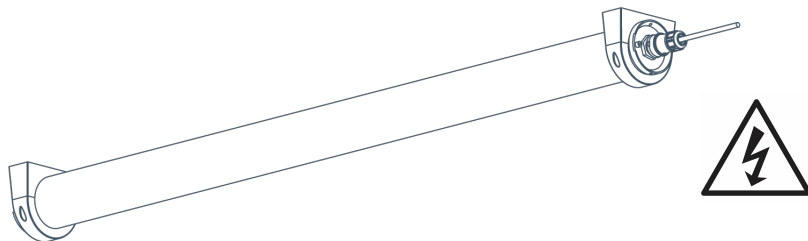

4

No tocar la superficie de los LED con los dedos, utilice protecciones antiestáticas nivel 4 para manipular el interior / Do not touch LED surface with fingers, use level 4 ESD protective gloves to manipulate interior parts.

Compruebe antes de realizar labores de montaje, puesta a punto o reparaciones que la alimentación está desconectada / Make sure the cables are disconnected from the power supply before assembly, maintenance or repair work.

Atornille las bridas a la pared, de tal forma que queden colocadas justo al lado de las tapas. Tome medida de la distancia antes del conexionado de la luminaria / Screw the clamps to the wall/ceiling, placed just near the closed caps. Take measure before connecting power.

No está permitido cambiar ni modificar la estructura mecánica o eléctrica de las luminarias. Changing or modifying the mechanical or electrical structure of the luminaries is prohibited.

Los prensaestopas y/o tapón deberán estar bien cerrados, completos y firmemente anclados. The glands and / or plug must be well closed, complete and firmly anchored.

Si la luminaria se coloca en posición vertical, se debe colocar la tapa ciega en la parte superior y la tapa con alimentación en la parte inferior / If the light fitting is installed in vertical position, the cap without hole must be placed in the lower position.

No está permitido cambiar ni modificar la estructura mecánica o eléctrica de las luminarias ni abrir la misma para reemplazar la fuente de luz salvo autorización por Airfal / It is not allowed to change or modify the mechanical or electrical structure of the luminaires nor open it to replace the light source unless expressly allowed by Airfal.

Calle Río Esera, N°4, 50830, Villanueva de Gállego, Zaragoza, España

T. +34 976 185 809 | F. +34 976 186 086 | clientes@airfal.com | www.airfal.com

ES AIRFAL INTERNATIONAL S.L. no se hace responsable del incorrecto funcionamiento de las luminarias en cuya instalación no se hayan respetado todas las instrucciones expuestas. Cualquier modificación del producto anula la garantía.

EN AIRFAL INTERNATIONAL S.L. is not responsible for the incorrect operation of the luminaires in which installation all included instructions have not been followed. Any modification of the product voids the warranty.

FR AIRFAL INTERNATIONAL S.L. ne se fait pas responsable du mauvais fonctionnement des luminaires dont l'installation n'a pas été respectée toutes les instructions exposées. Toute modification du produit annule la garantie.